NOTAS 1:

1. MEDIDAS EN MILIMETROS A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE OTRA UNIDAD
2. NIVELAR SOPORTE UTILIZANDO LAS TUERCAS INFERIORES EN LOS PERNOS DE ANCLAJE PARA LUEGO INSTALAR PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000PSI O GROUTIN
3. SOPORTES TIPO S2 SON DE INSTALACIÓN EN TRAMO VERTICAL EN LOS PUNTOS SOBRE LAS VIGAS DE CONCRETO. CANTIDAD 5

NOTAS 2:

1. UBICAR SOPORTE PARA LUEGO INSTALAR CONCRETO DE NIVELACIÓN O GROUTING
2. ALTURA MAXIMA DE LA PLACA SUPERIOR SERA DE 50MM, DEPENDIENDO EL NIVEL DEL PISO

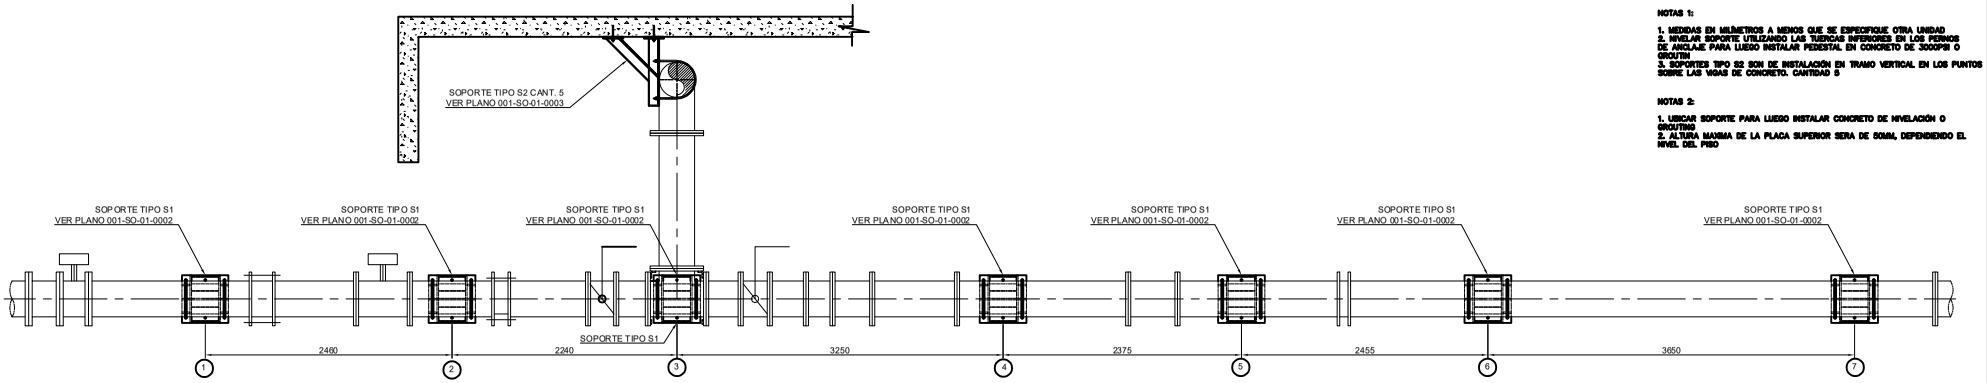

PLANTA TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN
ESC. 1:25

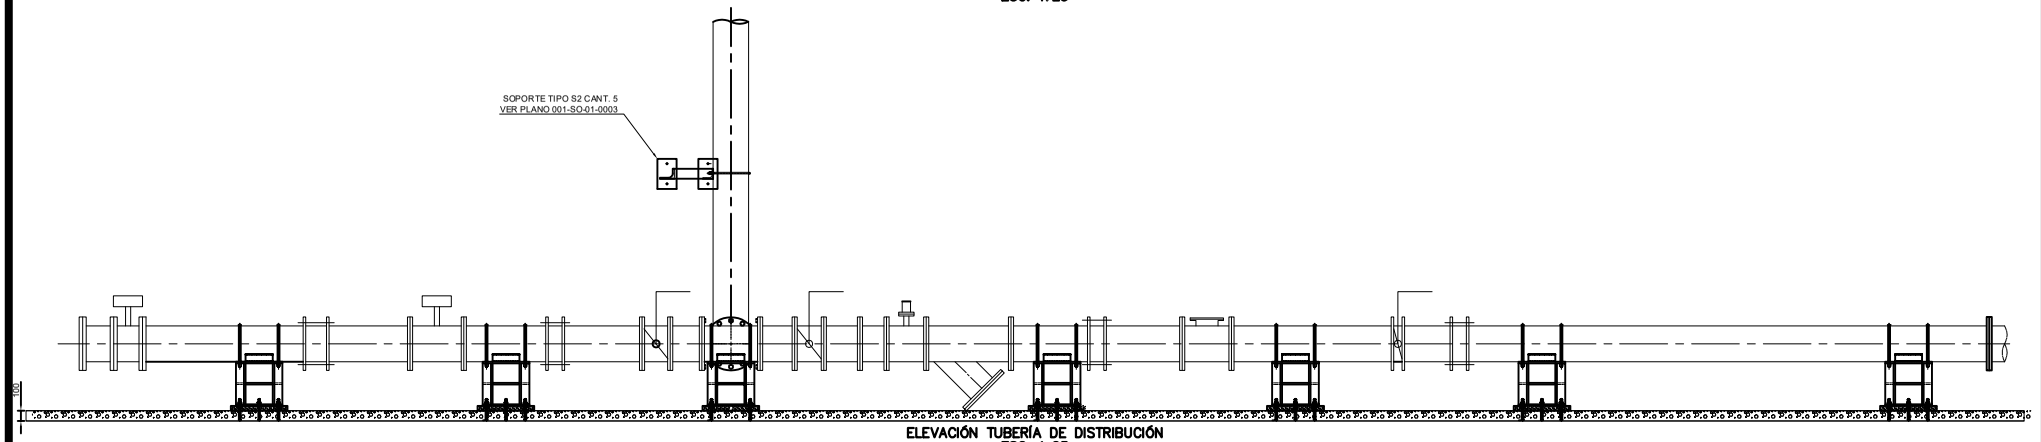

ELEVACIÓN TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN
ESC. 1:25

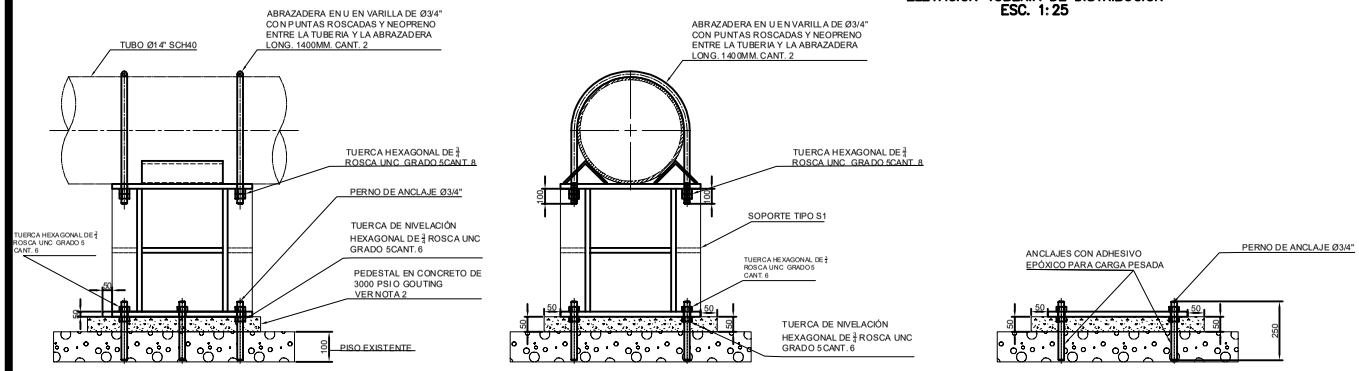

DETALLE INSTALACION DE SOPORTES
ESC. SIN

Aguas Nacionales EPM	AGUAS DEL ATRATO INVERSIONES	SOPORTES TUBERÍA DISTRIBUCIÓN 2022	SOPORTES TUBERIA DISTRIBUCIÓN SISTEMA AGUA Y ZONA MINERA PLANTA Y ELEVACIÓN

NOMBRE	FIRMA
DISEÑO:	
DIBUJO: FRANKLIN LEAL GONZALEZ	
REVISO: XXXX	
APROBO DEL PROYECTO: XXXX	
EMPRESA: AGUAS DEL ATRATO	

No.	Fecha	Descripción	Aprobó

ESCALA DE PLANEACIÓN:	N/A
ESCALA DE DIBUJO:	N/A
ESCALA DE COORDENADAS DE DISEÑO:	N/A
ESCALA DE COORDENADAS GEOGRAFICAS:	N/A
PROYECTO: ZONA MINERA	
ZONA DE DISEÑADO: N/A	
ZONA PROYECTO: RIO ATRATO	

UNIDADES INDICADAS	FECHA: JULIO DE 2023
PROYECTO No.	001-SO-01-0001
NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD: BAJO	
PLANO No.	3
REV.	A